



Pohled severovýchodní



Pohled severozápadní

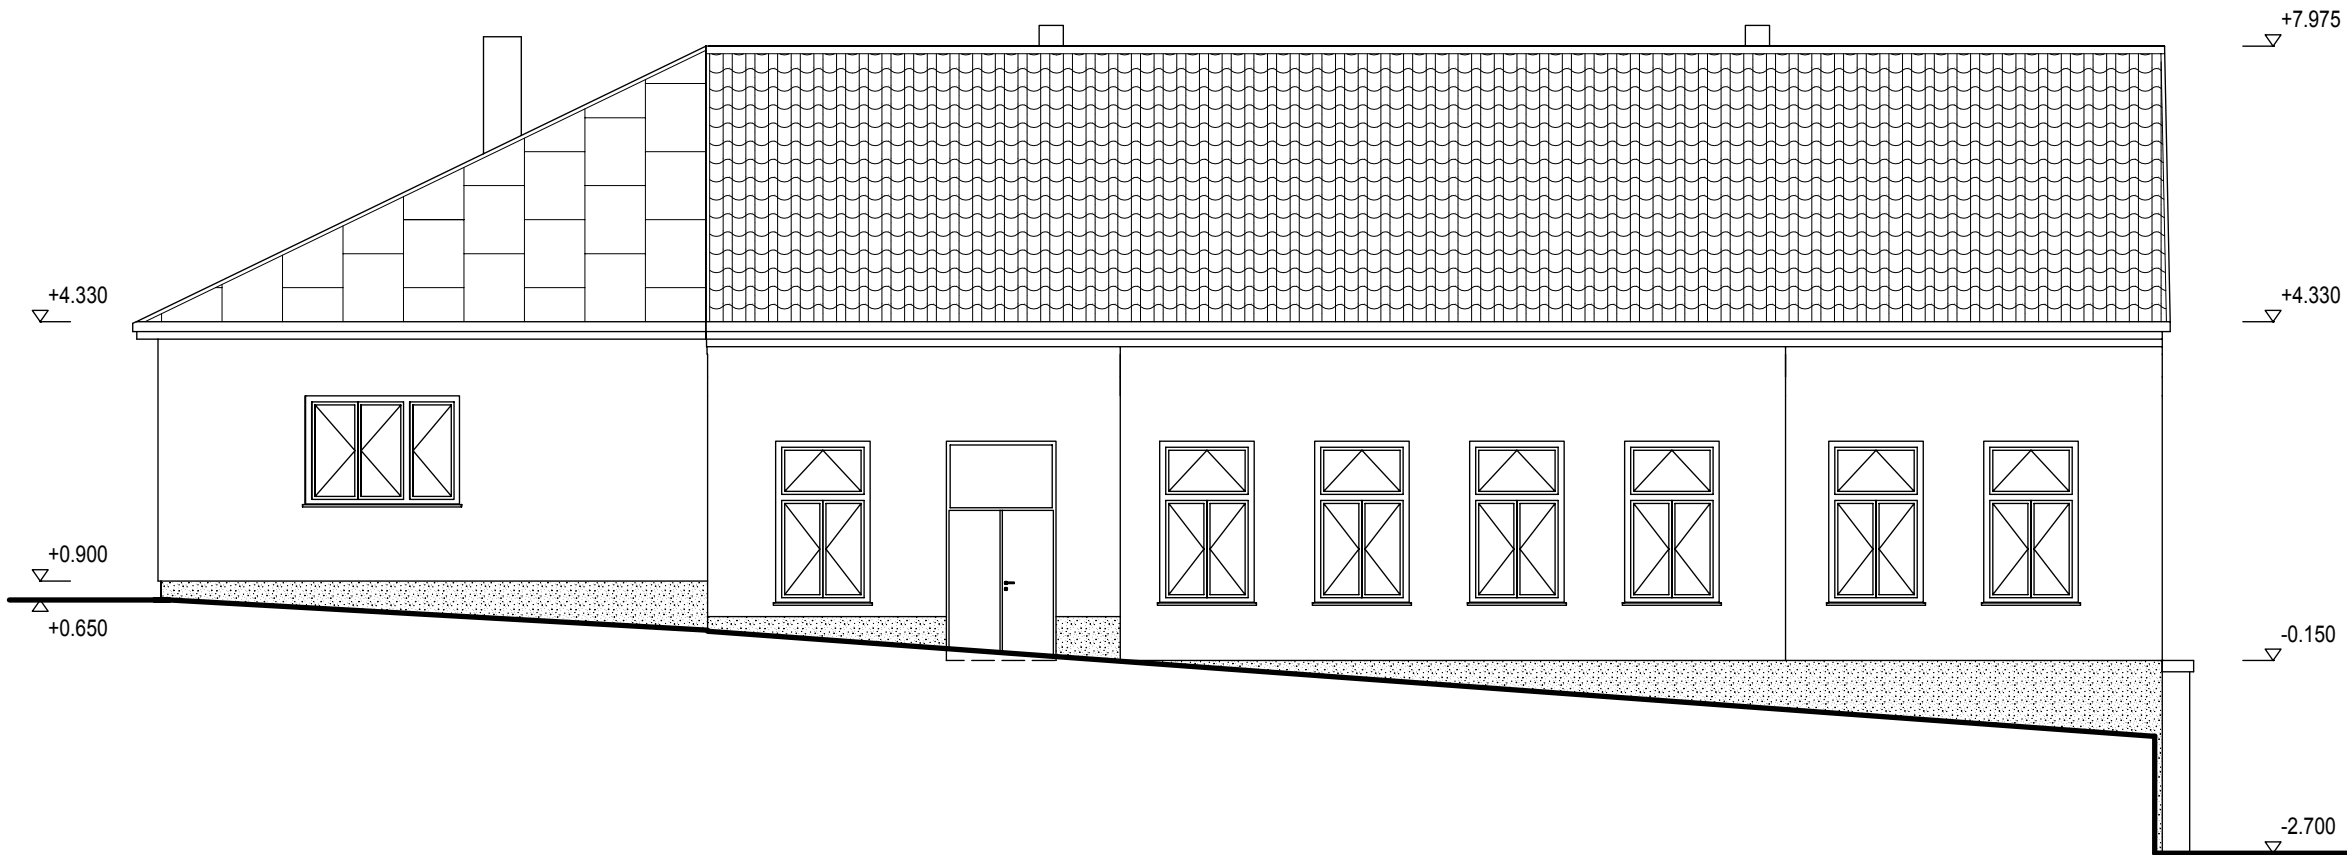

Pohled jihozápadní

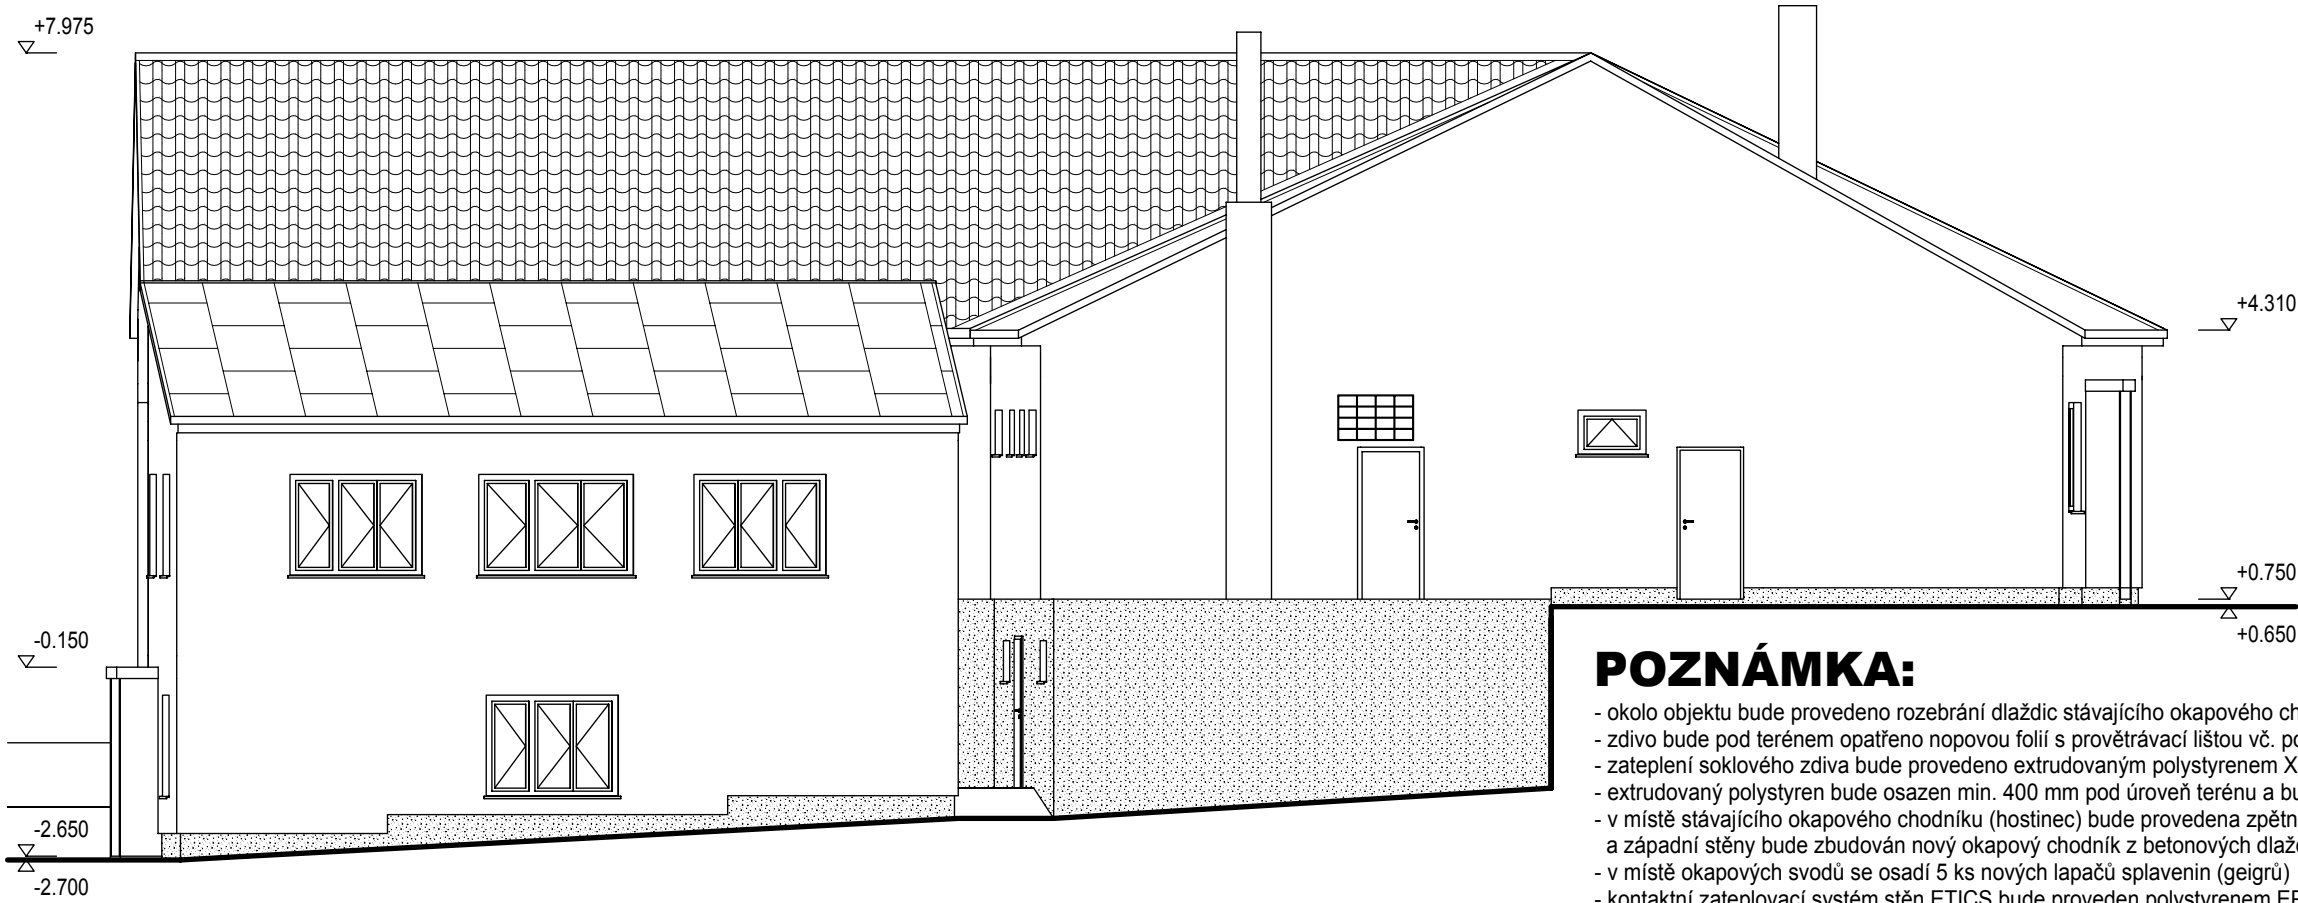

Pohled jihovýchodní



**POZNÁMKA:**

- okolo objektu bude provedeno rozebrání dlaždic stávajícího okapového chodníku a odkopání terénu do hl. cca 40 cm a osekání stávajícího kabřincového obkladu
- zdivo bude pod terénem opatřeno nopovou folií s provětrávací lištou vč. potrubí PVC DN 110 a drenážního záspyu z kam fr. 16/32
- zateplení soklového zdiva bude provedeno extrudovaným polystyrenem XPS 100mm lam=0,038 W/m.K
- extrudovaný polystyren bude osazen min. 400 mm pod úroveň terénu a bude opatřen mozaikovou (pryskyřičnou) omítkou
- v místě stávajícího okapového chodníku (hostinec) bude provedena zpětná montáž dlaždic, u severní, jižní a západní stěny bude zbudován nový okapový chodník z betonových dlaždic 500/500/50 mm na zásep z kameniva
- v místě okapových svodů se osadí 5 ks nových lapačů splavenin (geigrů)
- kontaktní zateplovací systém stěn ETICS bude proveden polystyrenem EPS 70 F tl.140 mm, lam=0,038 W/m.K a opatřen akrylátovou probarvenou omítkou 1,5 mm (dle technol. předpisů dodavatele systému - součástí jsou systémové lišty rohové, základací, okenní APU apod.)
- zateplení ostění oken provedeno fasádním polystyrenem EPS 70 F 20 mm lam=0,038 W/m.K
- hromosvod bude přeložen na delší kotvy, veškeré instalace (osvětlení, odvětrání) budou přizpůsobeny tloušťce izolace
- bude provedena úprava (výměna) oplechování stříšek nad vstupními dveřmi, závětrných štitových lišt a přesahů říms dle tloušťky tepelné izolace
- stropy budou zateplený foukanou izolací z minerálních vláken lam=0,041 W/m.K tl.250 mm (po slehnutí), příp. izolací ze skelných vláken předepsaných vlastností
- bude provedena výměna všech výplní otvorů za plastové - okna celk. U=1,1 W/m2K, vstupní dveře celk. U=1,2 W/m2K, vč. výměny vnitřních (lamino-postforming) i vnějších parapetů (poplastovaný plech, ev. elox. hliník). Ve výkresech jsou kótovány hrubé stavební otvory, před výrobou výplní bude provedeno zaměření dodavatelskou firmou

Vypracoval: Jiří Vrbka, ČKAIT 1400031		<div>Jiří Vrbka projektová činnost ve výstavbě Bukov 49, 592 51 p. Dolní Rožinka tel.: 566 520 715, 723 437 763 IČO 68732953, DIČ CZ7403064779</div>	
Investor: Obec Olší, Olší 28, 592 61 p. Doubravník, IČ 00294977			
Název stavby:		<b>Zateplení kulturního domu a pohostinství v obci Olší</b>	
Katastrální území: Olší u Tišnova, parc.č. 25/1 st. a 25/2 st. Okres: Brno - venkov		Formát :	x A4
Název výkresu:		Datum :	08/2014
		Účel :	Projekt
Technické pohledy		Měřítko :	Číslo výkresu:
		1 : 100	06